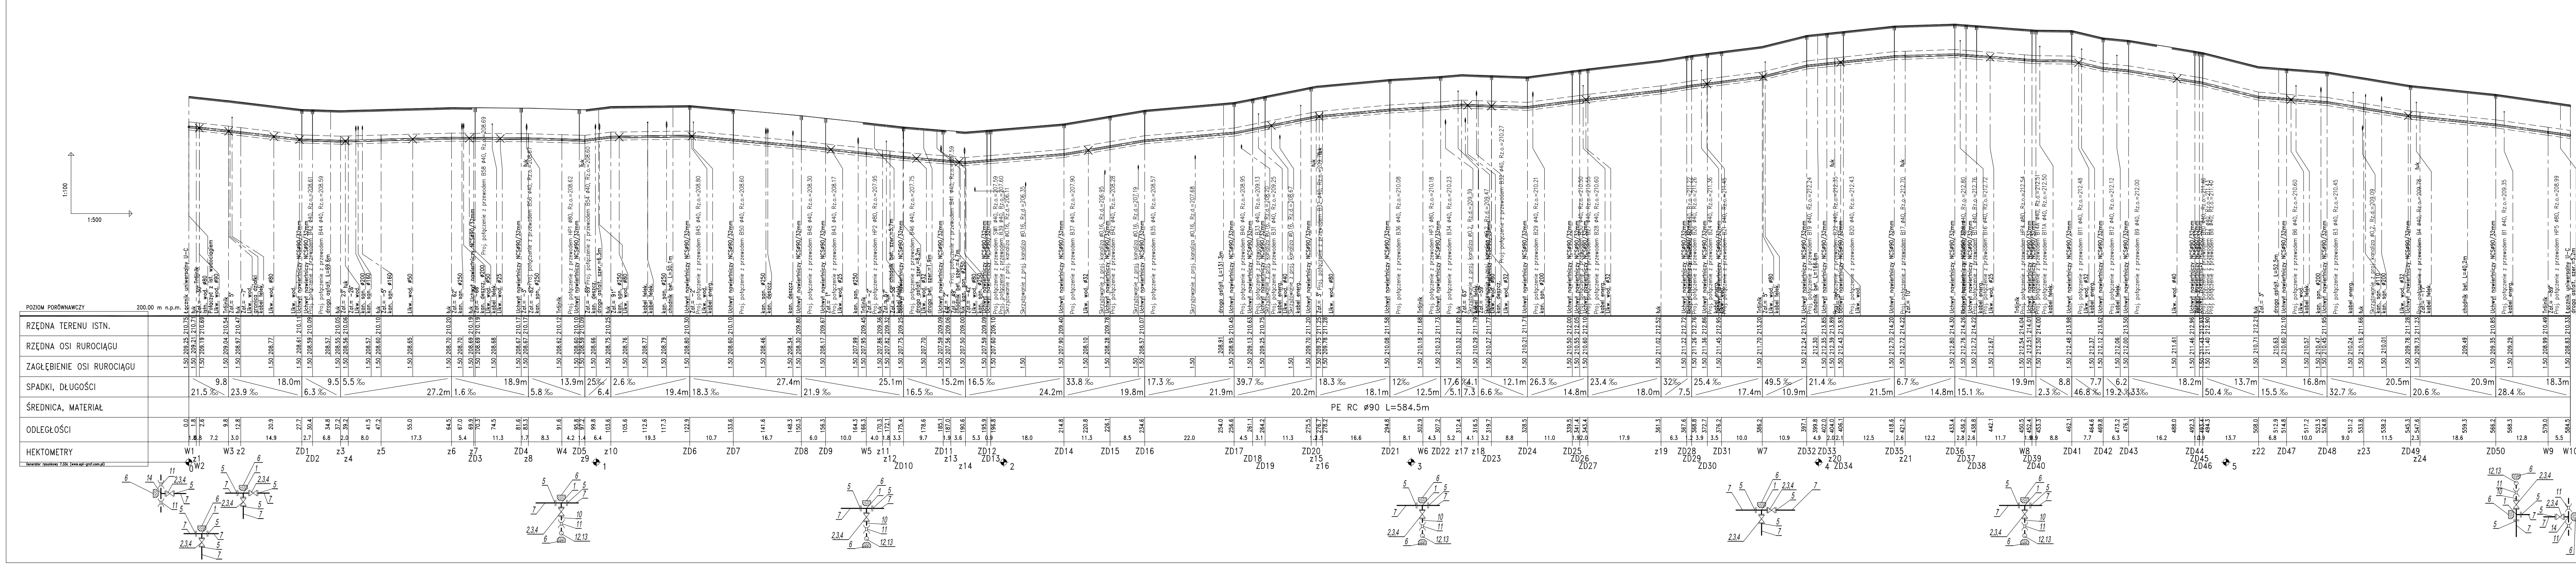

1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY 200.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
PE RC ø90 L=584.5m
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
584.5
5.5
12.8
579.0
568.3
Trójnik
Zał.= -89°
Proj. połączenie z przewodem HP5 ø80, Rz.o.=208.99
Łącznik uniwersalny U-C
droga asfalt. szer.=5,2m
1
2,3,4
5
6
7
10
11
12,13
14

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

L.p.	NAZWA ELEMENTU	ILOŚĆ
1	Trójnik żel. ø80/80mm T (kołnierzowy)	8 szt.
2	Zasuwa kołnierzowa z gum. klinem DN80 fig. 011	12 szt.
3	Obudowa zasuwy DN80mm	12 szt.
4	Skrzynka żeliwna do zasuw typ uliczny	12 szt.
5	Tuleja PE/stal kołnierzowa ø90/80mm	21 szt.
6	Betonowy blok oporowy wg BN-81/9192-04 i 05	15 szt.
7	Rura PE 100 RC Dz=90mm SDR17	591,0 m
8	Rura PE 100 RC Dz=63mm SDR17	–
9	Rura PE 100 RC Dz=40mm SDR17	890,8 m
10	Króciec żel. jednokołnierzowy FW ø80mm	5 szt.
11	Nasuwka kielichowa U-U PCVø90 PN10	9 szt.
12	Kolano stopowe hydrantowe bose DN80mm	5 szt.
13	Hydrant ppoż. nadziemny DN80mm fig. 855-1B	5 szt.
14	Trójnik żel. ø80/80mm BBK (kołnierzowo-bosy)	2 szt.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ŁUKÓW I KOLAN PE					
KĄT / MAT. ŚREDN.	ILOŚĆ [szt.]				
	15°	30°	45°	60°	90°
PEø90mm	1	3	2	6	3

promis PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Mirosław Łopato
77-100 BYTÓW ul. Kwiatowa 18 tel. 602 217 314

TEMAT: PRZEBUDOWA SIECI WODOC. I KAN. SANIT. w ul. MICKIEWICZA w SIERAKOWICACH
INWESTOR: P.W.i.K. Sp. z o.o. ul. KARTUSKA 12 83-340 SIERAKOWICE

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	SKALA: 1:100/500
mgr inż. MIROSŁAW ŁOPATO	285/Gd/2002		
OPRACOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	
inż. KRZYSZTOF PINKIERT			
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	DATA: GRUDZIEŃ 2013
mgr inż. RYSZARD LISIŃSKI	UAN/IV/8346/243/87		
NAZWA RYSUNKU: PROFILE PODŁUŻNE WODOCIĄGU			RYS. Nr 3