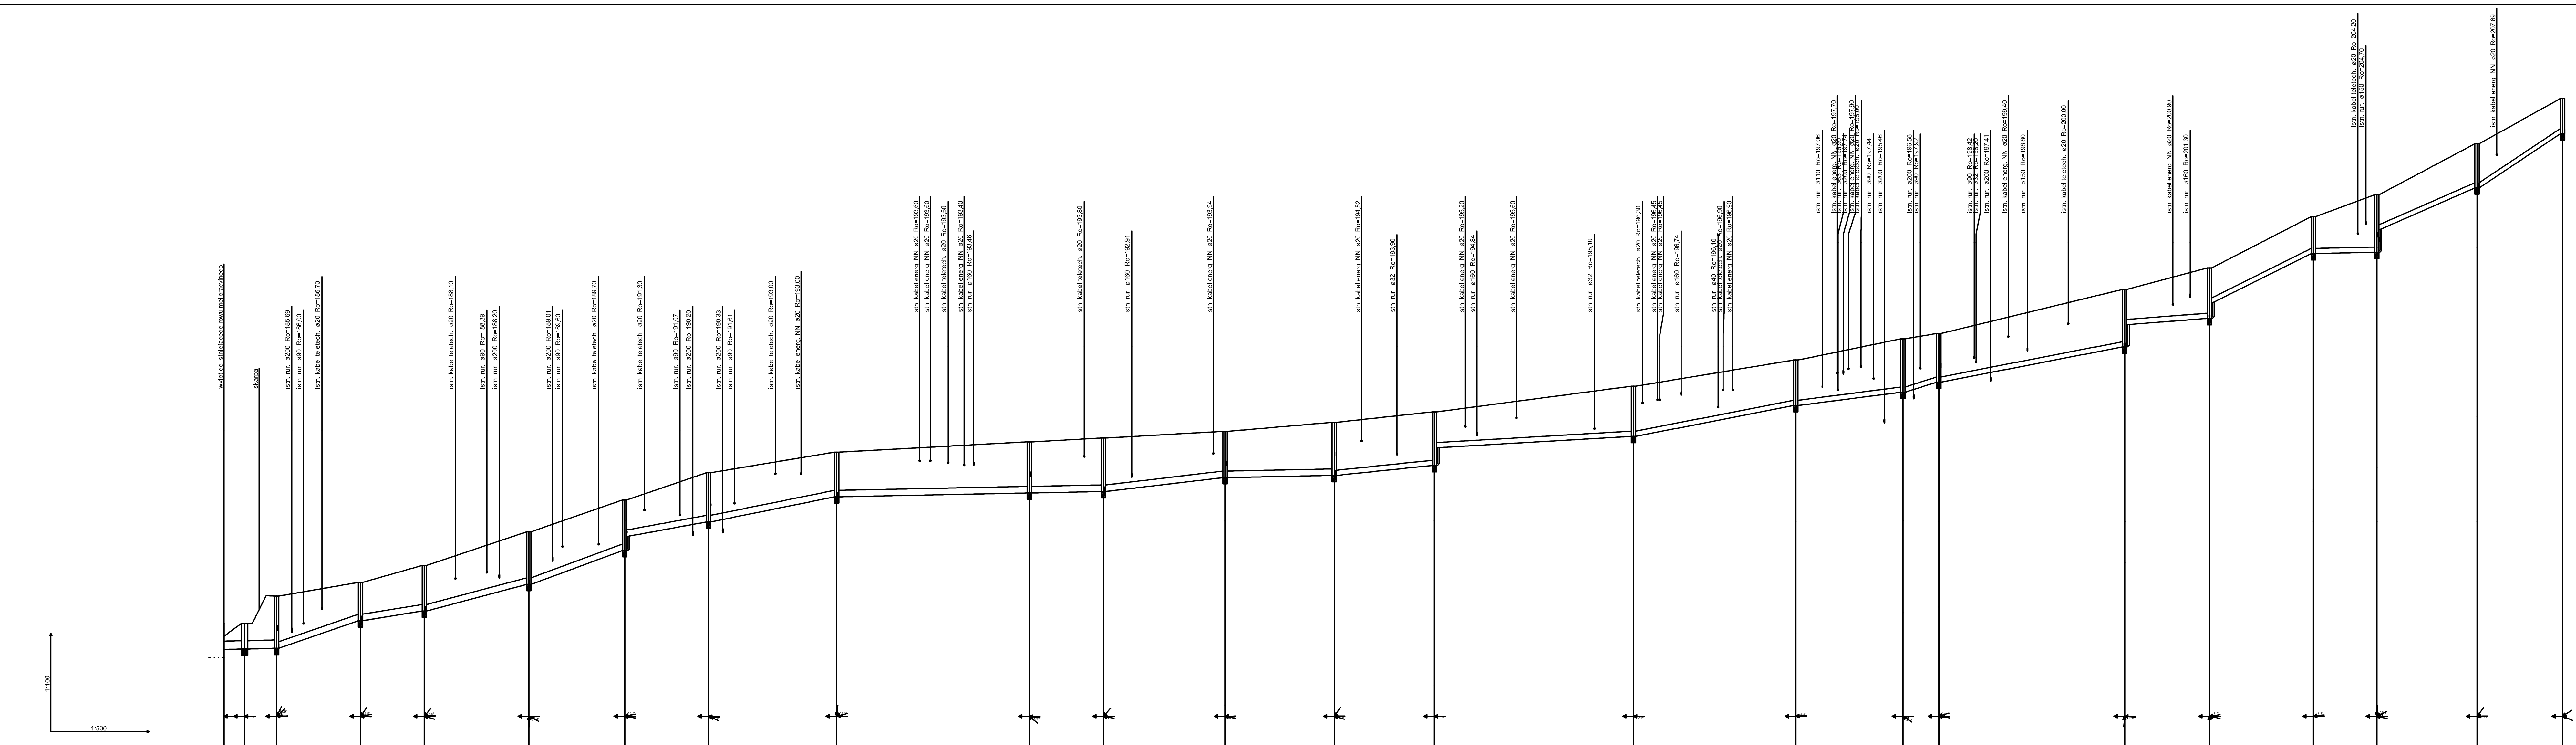

Poziom porównawczy 178,00 m n.p.m.

	Długość trasy [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Rzędna terenu projektowanego
wylot	0	0,73	184,77	185,50	185,50
SEP	5	1,21 / 1,19	184,79 / 184,81	186,00	186,00
D1	12	2,43	184,85	187,28	187,28
D2	32	1,79	186,13	187,92	187,92
D3	47	2,13	186,58	188,71	188,71
D4	71	2,45	187,83	190,28	190,28
D5	94	2,36 / 1,71	189,41 / 190,06		191,77
D6	113	2,29	190,75	193,04	193,04
D7	143	2,08	191,92	194,00	194,00
D8	188	2,38	192,10	194,48	194,48
D9	205	2,49	192,17	194,66	194,66
D10	234	2,15	192,82	194,97	194,97
D11	259	2,47	192,92	195,39	195,39
D12	283	2,50 / 1,67	193,38 / 194,21	195,88	195,88
D13	329	2,34	194,74	197,08	197,08
D14	367	2,12	196,18	198,30	198,30
D15	392	2,49	196,80	193,40	199,29
D16	400	2,27	197,27	199,54	199,54
D17	444	2,68 / 1,64	198,92 / 199,96	201,60	201,60
D18	463	2,35 / 1,64	200,25 / 200,96	202,60	202,60
D19	488	1,72	203,28	205,00	205,00
D20	503	2,68 / 1,64	203,34 / 204,38	206,02	206,02
D21	526	2,06	206,34	208,40	208,40
D22	546	1,64	208,88	210,52	210,52

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
wylot – SEP	5	PVC-U_SDR34_I 400×11,7	0,4 %
SEP – D1	7	PVC-U_SDR34_I 400×11,7	0,5 %
D1 – D2	20	PVC-U_SDR34_I 315×9,2	6,6 %
D2 – D3	15	PVC-U_SDR34_I 315×9,2	3,0 %
D3 – D4	24	PVC-U_SDR34_I 315×9,2	5,1 %
D4 – D5	22	PVC-U_SDR34_I 315×9,2	7,1 %
D5 – D6	20	PVC-U_SDR34_I 315×9,2	3,5 %
D6 – D7	30	PVC-U_SDR34_I 315×9,2	3,9 %
D7 – D8	45	PVC-U_SDR34_I 315×9,2	0,4 %
D8 – D9	17		
D9 – D10	28	PVC-U_SDR34_I 315×9,2	2,3 %
D10 – D11	25	PVC-U_SDR34_I 315×9,2	0,4 %
D11 – D12	23	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	2,0 %
D12 – D13	47	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	1,1 %
D13 – D14	38	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	3,8 %
D14 – D15	25	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	2,5 %
D15 – D16	8	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	5,6 %
D16 – D17	43	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	3,8 %
D17 – D18	20	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	1,5 %
D18 – D19	24	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	9,5 %
D19 – D20	15	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	0,4 %
D20 – D21	23	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	8,4 %
D21 – D22	20	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	12,7 %

WODIKAN

Obiekt: Projekt kanalizacji deszczowej z przykanalikami przez dz. nr 145 i 135 w miejscowości Sierakowice ul. Kościerska Gmina Sierakowice

Inwestor: Gmina Sierakowice ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice

Branża: SANITARNA

Stadium opracowania: PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Opracował: inż. Marcin Lesiak

Projektant: mgr inż. Roman Lesiak, upr. nr 3080 Gd/88

Sprawdził: mgr inż. Jerzy Pomarecki, upr. nr POM/0047/POOS/09

Data: 2015

Skala: 1:500

Rys.: nr 2

Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Morenowe Wzgórze 20/7 80-283 Gdańsk tel. 509 146 800 mail: projektowaniewodkan@gmail.com