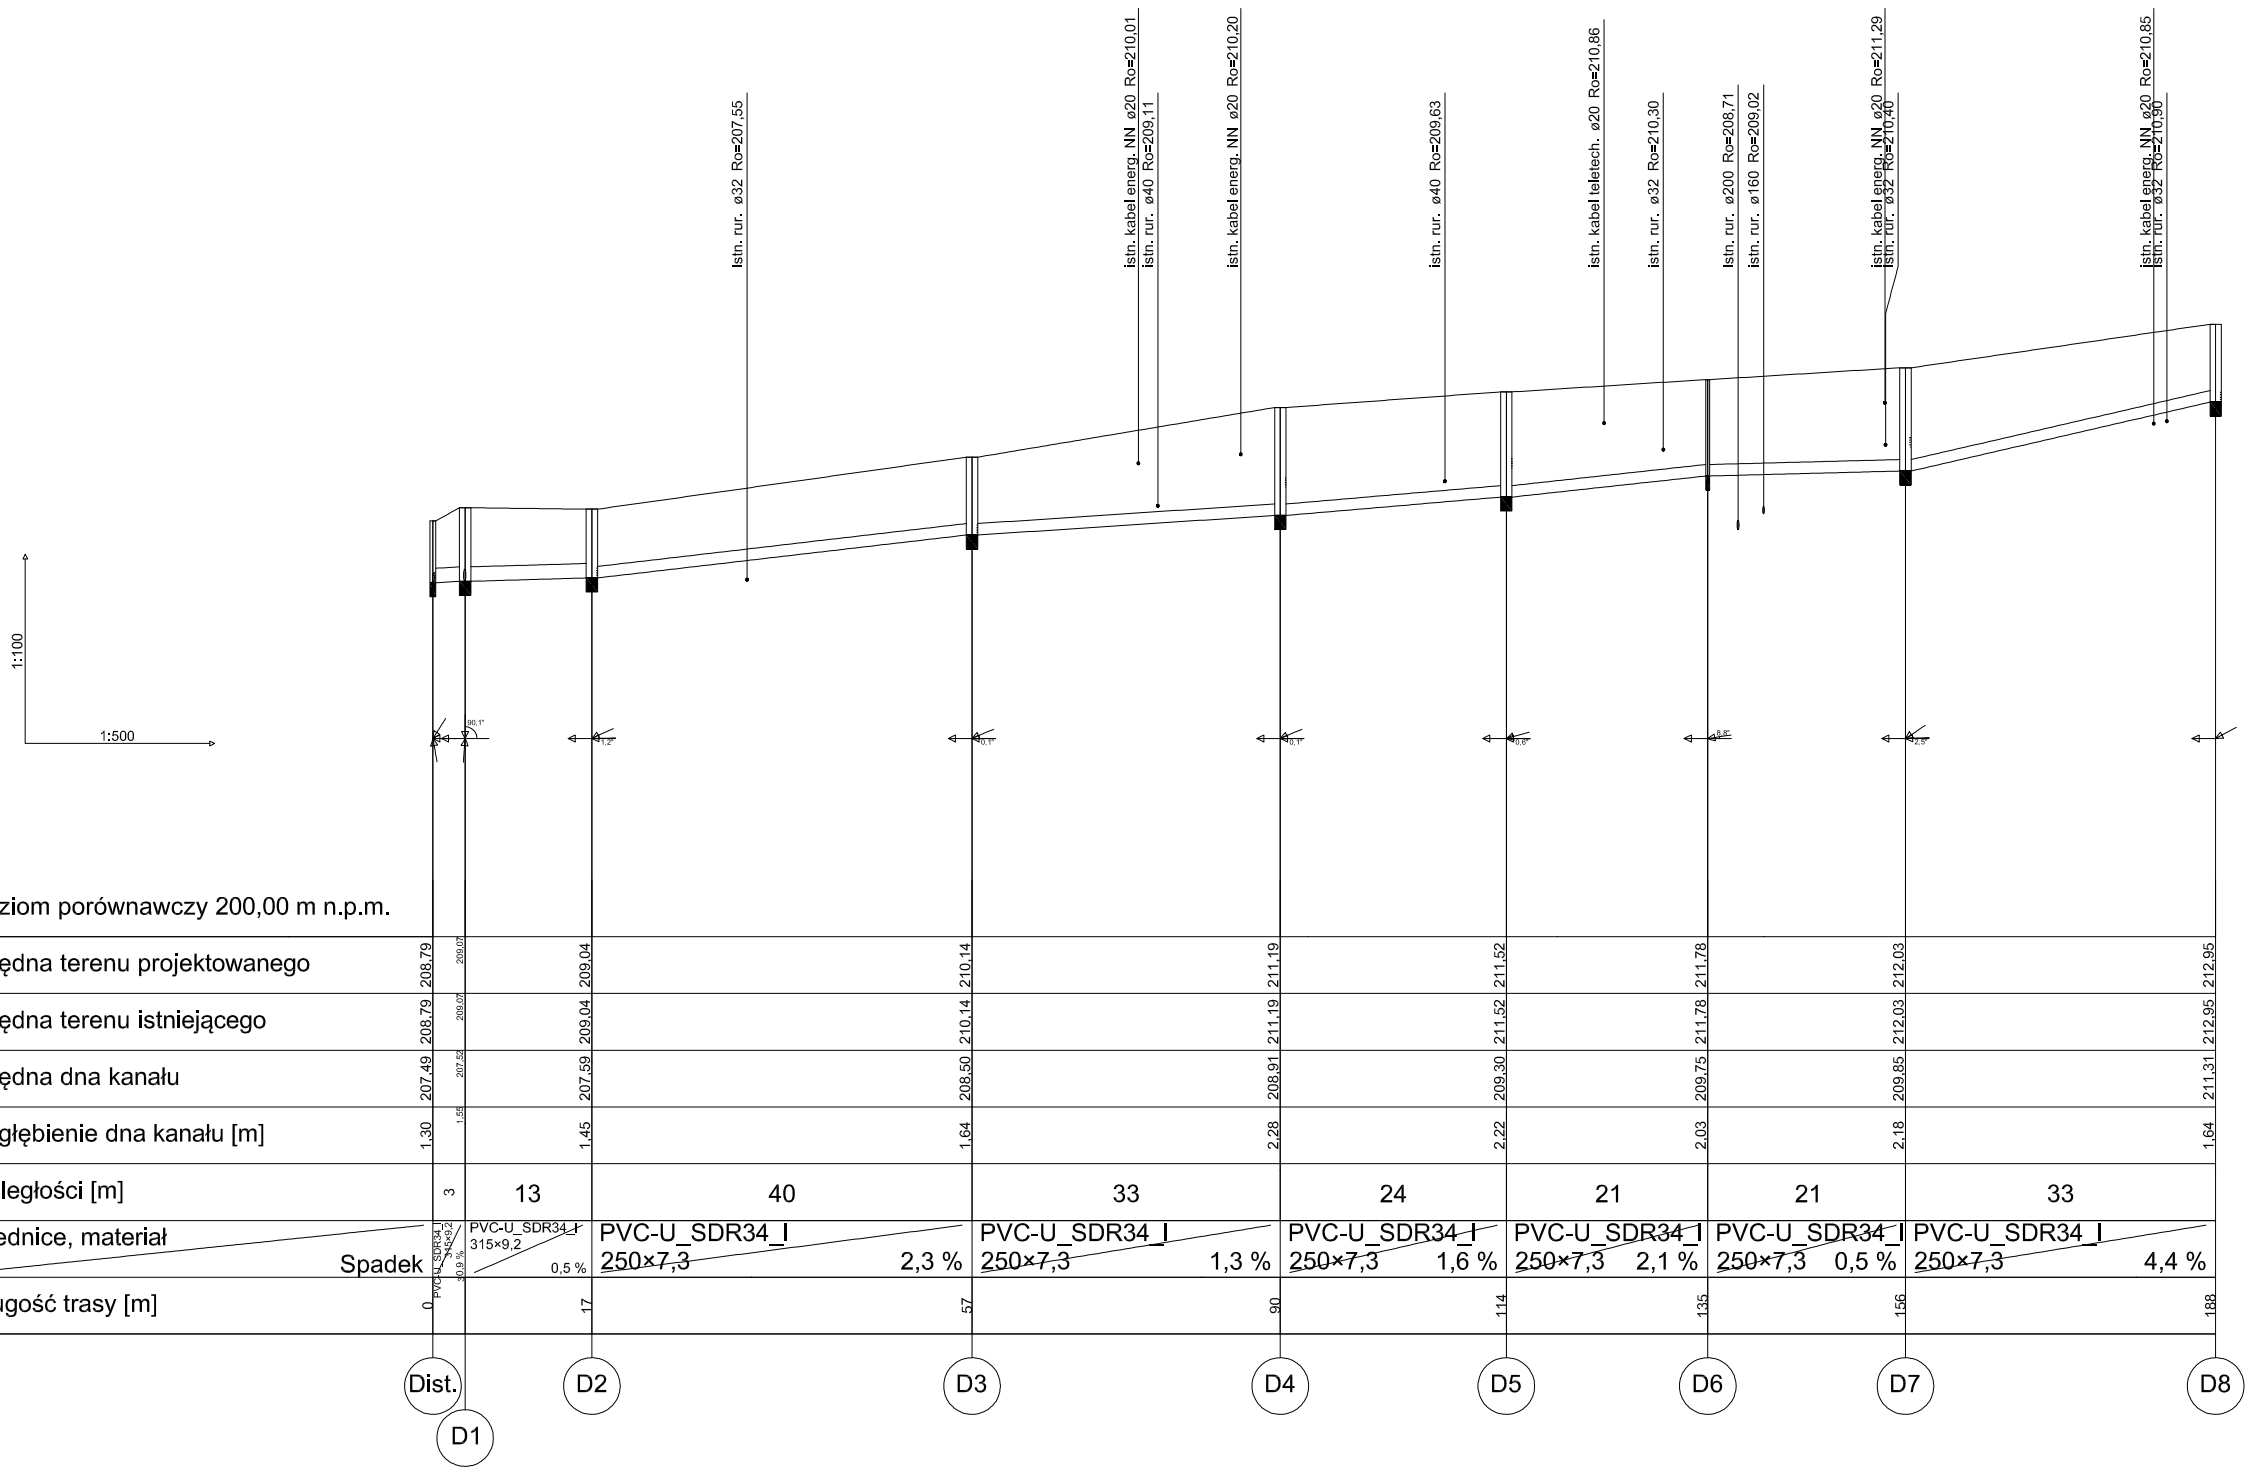

Poziom porównawczy 200,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	208,79	209,04	210,14	211,19	211,52	211,78	212,03	212,95
Rzędna terenu istniejącego	208,79	209,04	210,14	211,19	211,52	211,78	212,03	212,95
Rzędna dna kanału	207,49	207,59	208,50	208,91	209,30	209,75	209,85	211,31
Zagłębienie dna kanału [m]	1,30	1,45	1,64	2,28	2,22	2,03	2,18	1,64
Odległości [m]	3	13	40	33	24	21	21	33
Średnice, materiał / Spadek	PVC-U_SDR34_I 315×9,2	0,5 %	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	2,3 %	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	1,3 %	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	1,6 %	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	2,1 %	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	0,5 %	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	4,4 %
Długość trasy [m]	0	17	57	90	114	135	156	188

Dist. D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

Obiekt: Projekt kanalizacji deszczowej z przykanalikami przez dz. nr 949/6, 977, 973 w miejscowości Sierakowice Al. Mickiewicza Gmina Sierakowice

Inwestor: Gmina Sierakowice ul. Leśnicka 33, 83-340 Sierakowice

Branża: S A N I T A R N A

Zawartość opracowania: PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ODIKAN

Projektował: mgr inż. Tomasz Lesiak upr. nr 3585/Gd/98

Sprawdził: mgr inż. Jerzy Pomaleski upr. nr PDM/0047/POOS/08

Data: 2013

Skala: 1:500

Arkusz: nr 2

Pracownia Projektowa Sanitarna "ODIKAN" Dariusz Lesiak, Dariusz Wiatrak 80-281 Gdańsk ul. Leśna 14, tel. 058 341 [illegible]