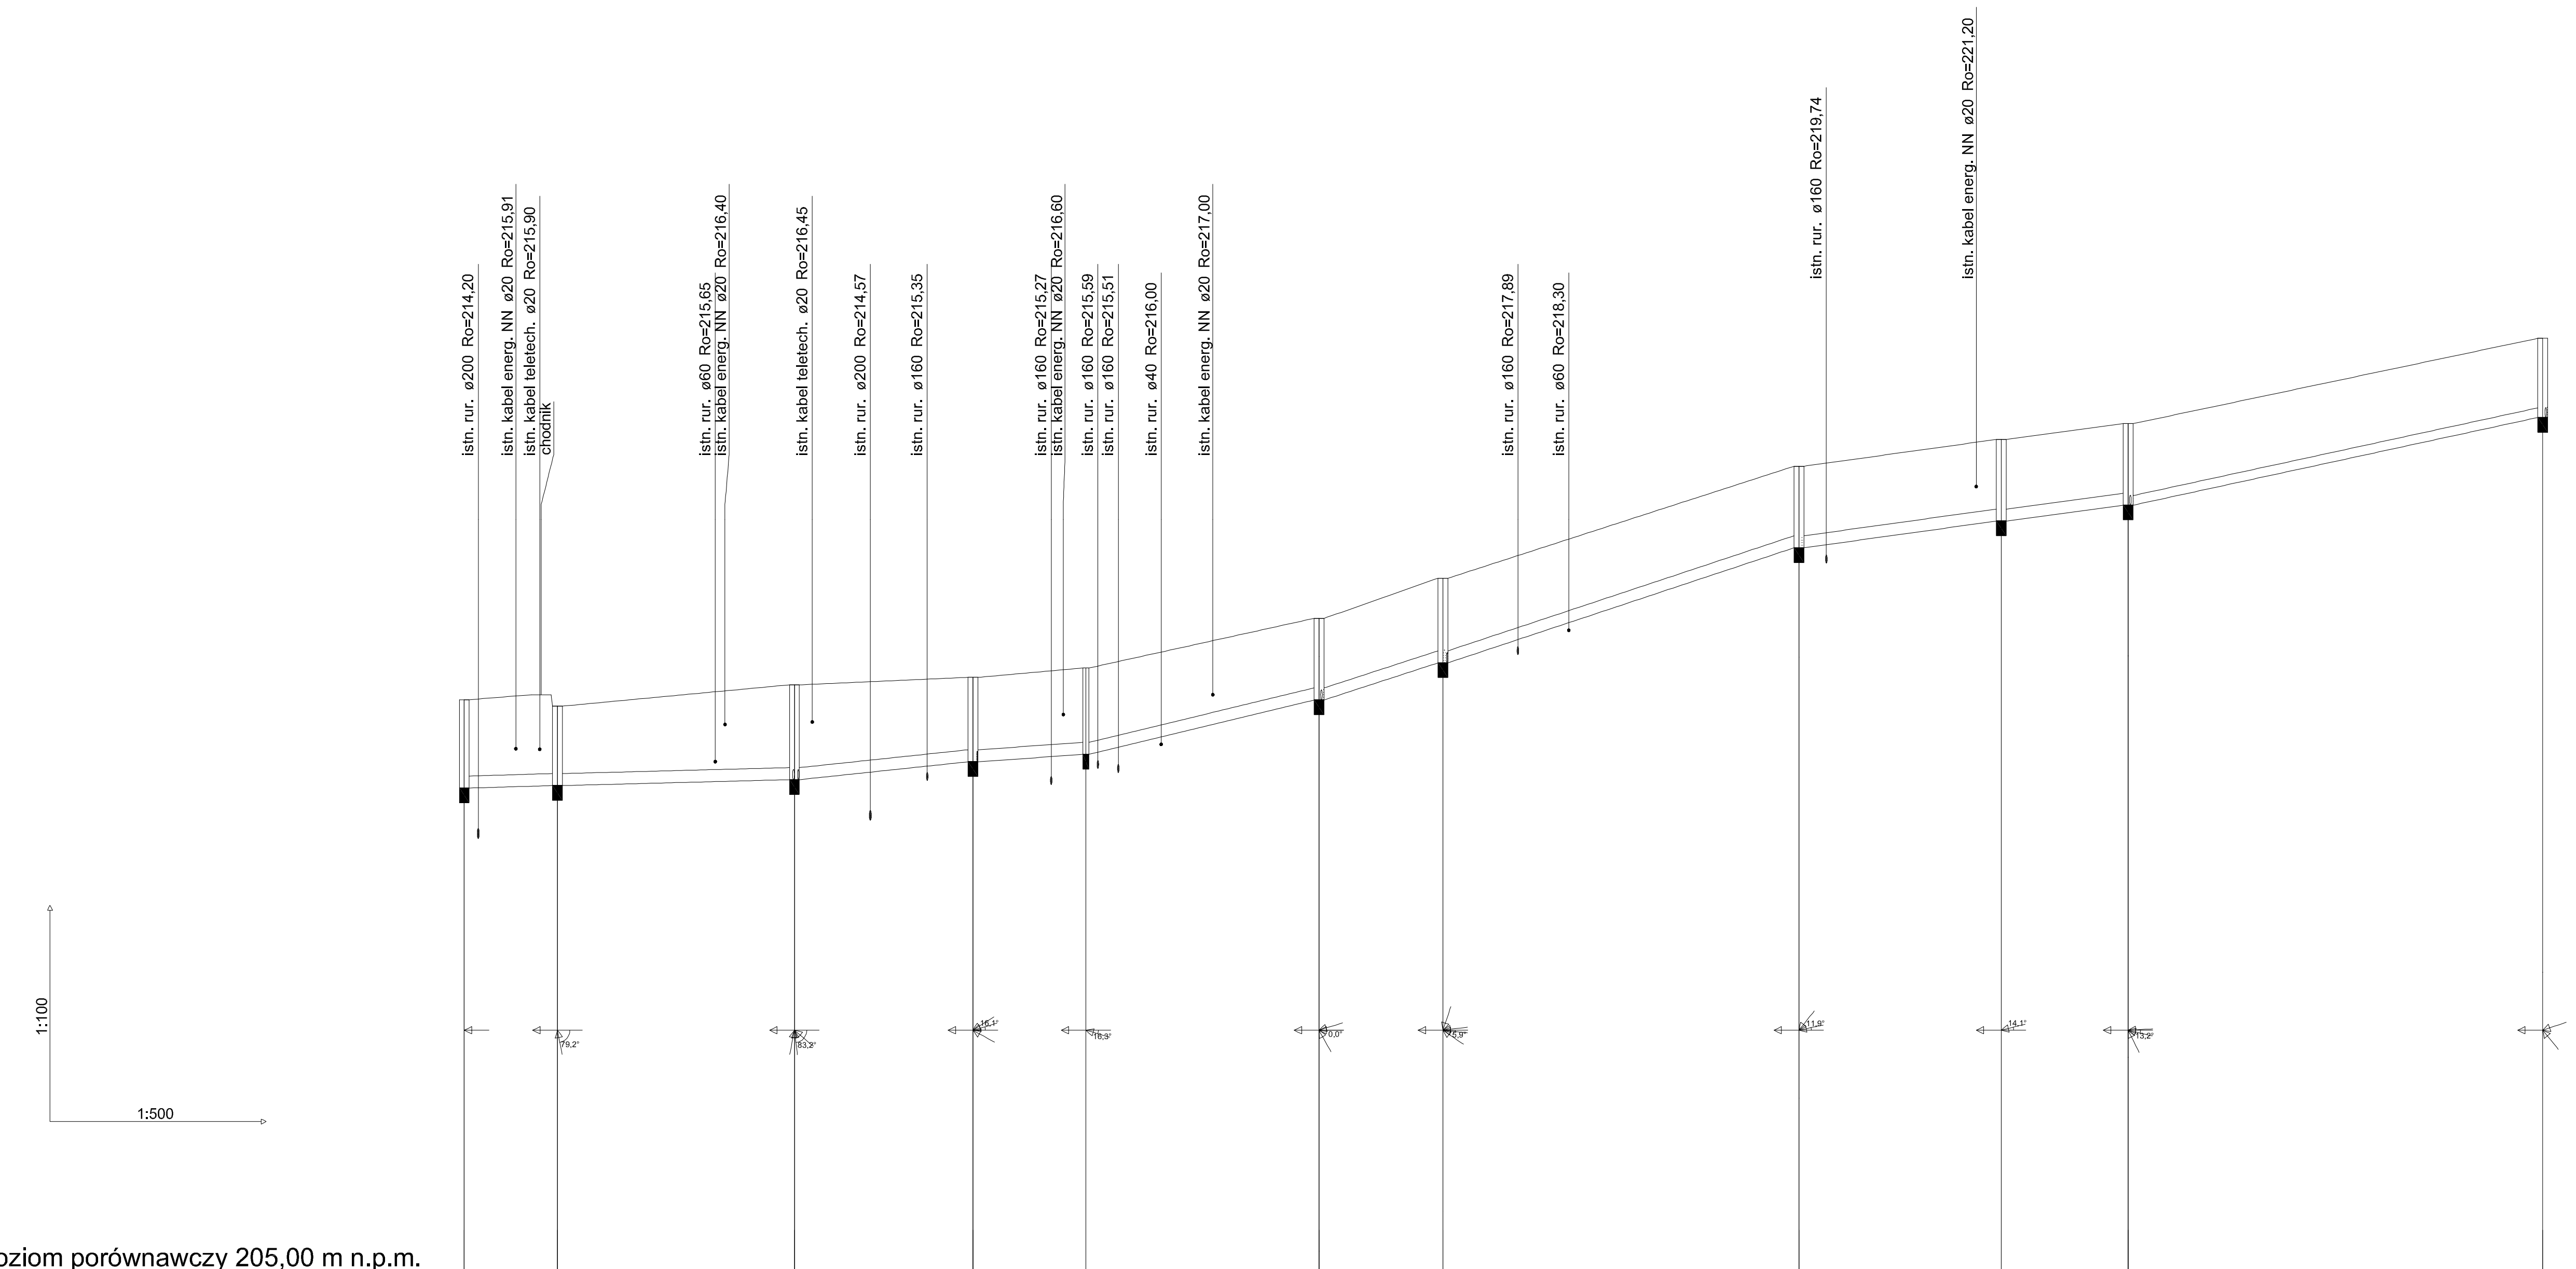

Poziom porównawczy 205,00 m n.p.m.

	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
Rzędna terenu projektowanego	216,90	216,77	217,20	217,35	217,54	218,54	219,35	221,61	222,15	222,47	224,19
Rzędna terenu istniejącego	216,90	216,77	217,20	217,35	217,54	218,54	219,35	221,61	222,15	222,47	224,19
Rzędna dna kanału	215,12	215,17	215,29	215,65	215,80	216,90	217,65	219,97	220,51	220,83	222,60
Zagłębienie dna kanału [m]	1,78	1,60	1,91	1,70	1,74	1,64	1,70	1,64	1,64	1,64	1,59
Długość trasy [m]	0	9	33	51	63	86	99	135	155	168	210

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
D – D1	9	PVC-U_SDR34_I 315×9,2	0,5 %
D1 – D2	24	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	0,5 %
D2 – D3	18	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	2,0 %
D3 – D4	11	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	1,3 %
D4 – D5	24	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	4,7 %
D5 – D6	13	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	6,0 %
D6 – D7	36	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	6,5 %
D7 – D8	20	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	2,7 %
D8 – D9	13	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	2,5 %
D9 – D10	42	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	4,2 %

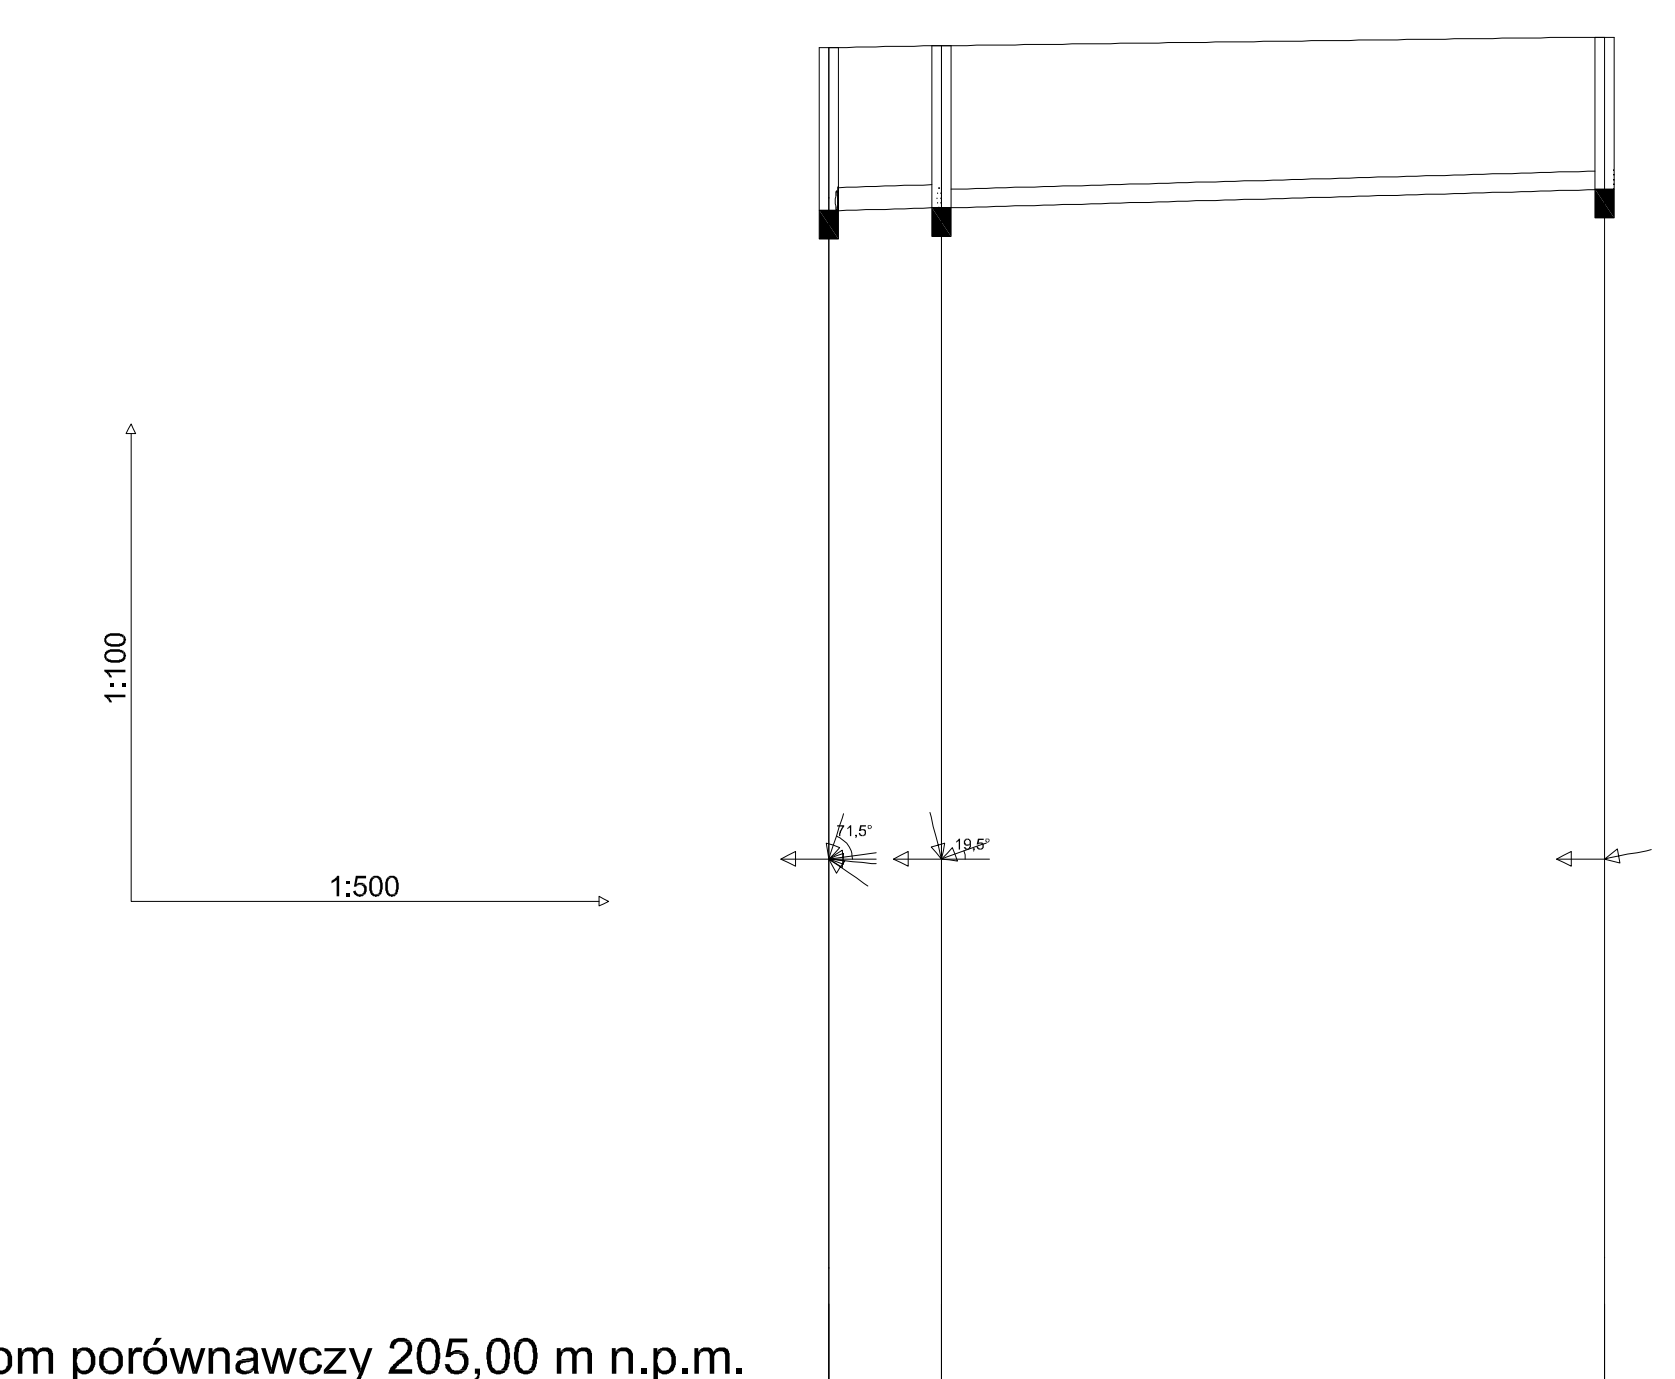

Poziom porównawczy 205,00 m n.p.m.

	D6	D11	D12
Rzędna terenu projektowanego	219,35	219,37	219,46
Rzędna terenu istniejącego	219,35	219,37	219,46
Rzędna dna kanału	217,65	217,68	217,87
Zagłębienie dna kanału [m]	1,70	1,69	1,59
Długość trasy [m]	0	6	41

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
D6 – D11	6	PVC-U_SDR34_I 250×7,3	0,5 %
D11 – D12	35	PVC-U_SDR34_I 200×5,9	0,5 %

Obiekt: Projekt kanalizacji deszczowej z przykanalikami przez dz. nr 227/30, 259/2, 227/39 w miejscowości Sierakowice ul. Słupska Gmina Sierakowice

Inwestor: Gmina Sierakowice ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice

WODiKAN

Branża: S A N I T A R N A

Stadium opracowania: PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Opracował: inż. Marcin Lesiak		Data: 2013
Projektant: mgr inż. Roman Lesiak upr. nr 3550/Gd/88		Skala: 1:500
Sprawdził: mgr inż. Jerzy Pomałecki upr. nr POM/0547/POOS/09		Rys.: nr 2

Projekty i Nadzory Sanitarne WODiKAN Marcin Lesiak ul. Morenowe Wzgórze 20/7 80-283 Gdańsk
tel: 509 146 800 mail: projektowaniewodkan@gmail.com